


k.ú. Vlastislav



Řezy výkopů:

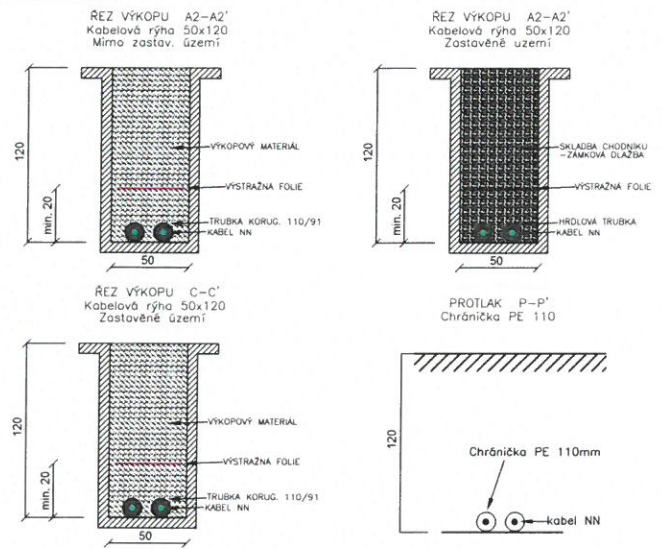

Napětová soustava NN - 3+PEN ~ 50Hz 230/400V TN-C

Ochrana před úrazem el. proudem :
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POUŽITÍM NADPROUDOVÝCH OCHRANNÝCH PŘÍSTROJŮ V SÍTÍCH TN-C DLE PNE 33 0000 - 1 čl. 3.3.3

Prostředí :
 DLE PNE 33 0000-2 VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY
 STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ JSOU SOUČÁSTI DOKLADOVÉ ČÁSTI TĚTO PD , JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI !

LEGENDA :

- Nový kabel NN AYKY 3x120+70mm2
- Stávající kabely NN
- Stávající pojistková skříň
- Nová rozpojovací skříň
- Nová přípojková skříň
- Kabelová chránička PVC 110
Délka chrániček celkem - 300 m
- Nový páskový zemnič FeZn 30x4mm
- Nájezdová jáma protlaku 1x2 m (šxd)
- Keře, stromy
- Porost
- Oplocení
- Nový kabel CYKY 10
- Stávající vodovod SĚVK
- Stávající podz. sděl. kabely CETIN
- Stávající kanalizace jednotná - SĚVK
- Stávající potrubí - dešťová voda
- Dotčené parcely
- Sousední parcely-vzdálenost méně než 2m

Zpracovatel PD: INELSEV		INELSEV s.r.o. divize Energetika Husitská 1716, 434 01 Most IČ: 25001582 ; DIČ: CZ25001582		Investor stavby: ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokly 405 02 IČ: 24729035 ; DIČ: CZ24729035	
Umístění stavby(obec):	Vlastislav 565873	Číslo stavby ČEZ:	IE-12-4007519	Datum:	Duben 2023
Katastrální území:	Vlastislav 783480	Projektant:	Jakub Šoura	Stupeň PD:	DPS
Obsah výkresu:	SO 07 - Koordinační situace	Odp. projektant:	Václav Starý	Formát:	2x4
Název stavby:	LT-Vlastislav, čp. 77, Rekon. vrch.ved.			Číslo výkresu: Č.2-1	